

## GONGGAOGONGYI

## 淮北市城市公共供水水质信息公告

公开单位	淮北市供水有限责任公司	公开项目	月检:出厂水42项常规指标	采样地点/采样数量	一机厂泵房、东部水池各4.5L水样
采样时段	2021年10月份	检测单位	淮北市疾病预防控制矿区分中心	执行标准	《生活饮用水卫生标准》(GB/5749-2006)
水质监测结果:合格					
序号	指标	单位	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值	监测结果范围	监测结果范围
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出 未检出 未检出	最大值 最小值 平均值
2	耐热大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出 未检出 未检出	
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出 未检出 未检出	
4	菌落总数	CFU/100mL	≤100	未检出 未检出 未检出	
5	砷	mg/L	0.01	<0.001 <0.001 <0.001	
6	镉	mg/L	0.005	<0.004 <0.004 <0.004	
7	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004 <0.004 <0.004	
8	铅	mg/L	0.01	<0.001 <0.001 <0.001	
9	汞	mg/L	0.001	<0.0001 <0.0001 <0.0001	
10	硒	mg/L	0.01	<0.004 <0.004 <0.004	
11	氟化物	mg/L	0.05	<0.002 <0.002 <0.002	
12	氯化物	mg/L	1.0	0.50 0.36 0.43	
13	硝酸盐(以N计)	mg/L	10(地下水源限制时为20)	3.6 2.8 3.2	
14	三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.03 <0.03 <0.03	
15	四氯化碳	mg/L	0.002	<0.001 <0.001 <0.001	
16	溴酸盐(使用臭氧时)	mg/L	0.01	/ / /	
17	甲醛(使用臭氧时)	mg/L	0.9	/ / /	
18	亚氯酸盐(使用二氧化氯时)	mg/L	0.7	<0.10 <0.10 <0.10	
19	氯酸盐(使用复合二氧化氯时)	mg/L	0.7	/ / /	
20	色度	铂钴色度单位	15	<5 <5 <5	
21	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1;水源与净水技术条件限制时为3	0.2 0.1 0.15	
22	臭和味	\	无异臭异味	无 无 无	

淮北市供水有限责任公司发布

2021年11月4日

讲文明 树新风 | 公益广告


社会主义核心价值观  
富强 民主 文明 和谐  
自由 平等 公正 法治  
爱国 敬业 诚信 友善

电梯 超市 菜场等公共区域  
佩戴口罩 谈话保持适当距离  
摘掉口罩 不要碰触口罩表面

# 注意防范 戴口罩 人多不去 凑热闹

淮北市文明办 淮北市传媒中心

淮北市传媒中心 淮北日报 讲文明树新风 公益广告

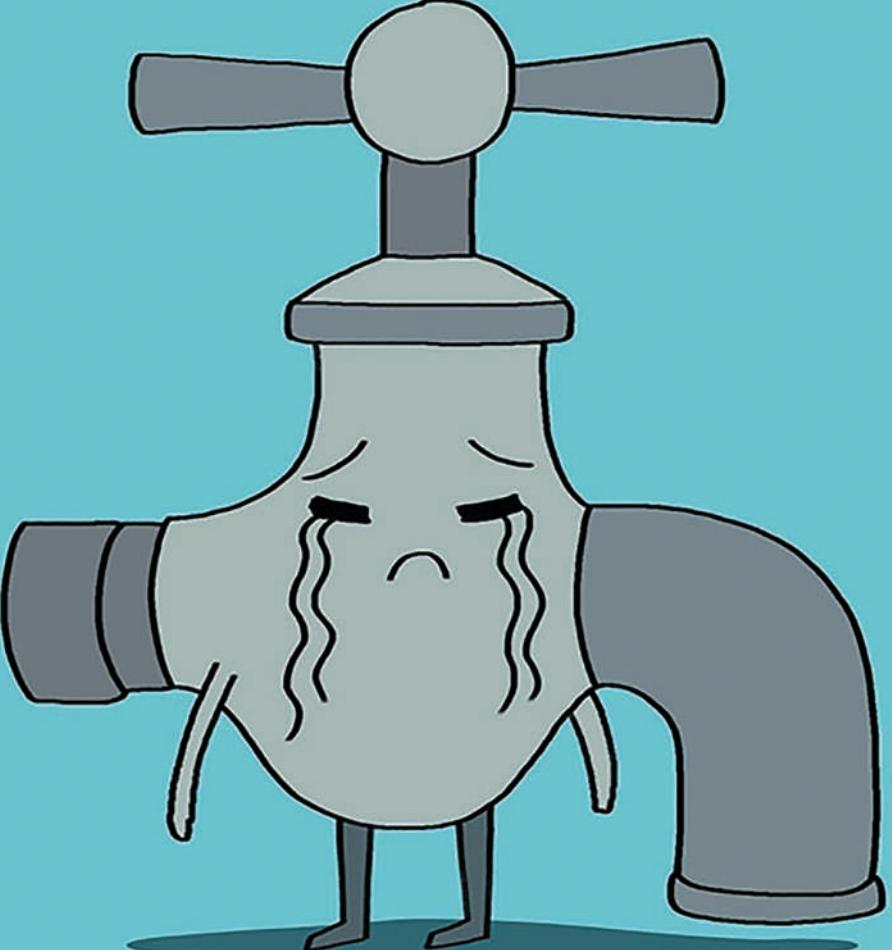

别让我  
一直流泪  
请随手关水  
节约用水

中宣部宣教局 中国文明网

## 践行社会主义核心价值观 用实际行动感染身边人

淮北市精神文明建设公益广告传播项目

社会主义核心价值观  
富强 民主 文明 和谐  
自由 平等 公正 法治  
爱国 敬业 诚信 友善

淮北市文明办 制